



Voltímetro com T. P.

IDT / CIDT

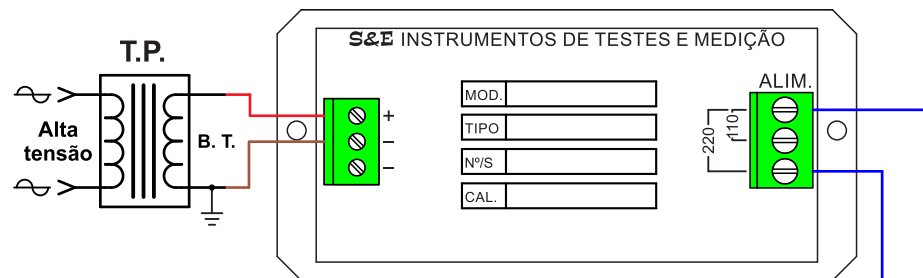

Observação: Calibrado conforme o T. P.

IDT - 720 / CIDT - 721

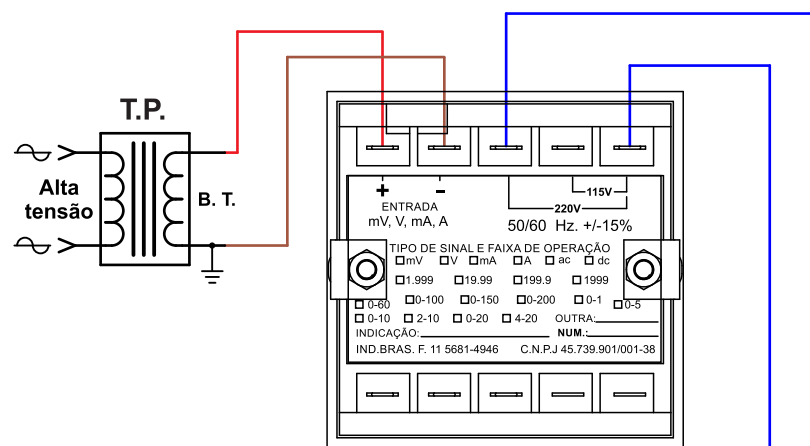


Observação: Calibrado conforme T.P.

FASE A

FASE B


Voltímetro com entrada direta

IDT / CIDT

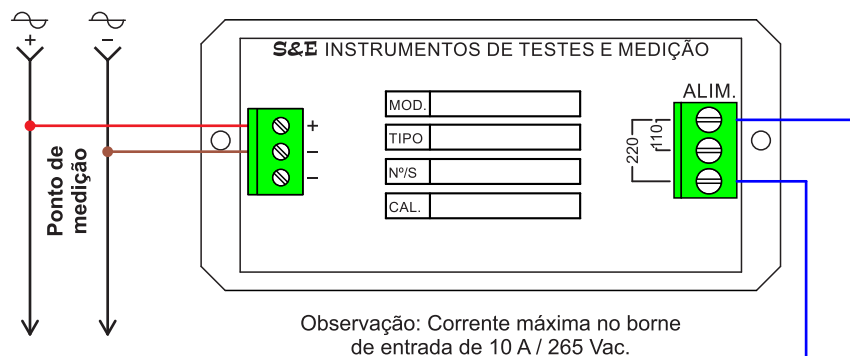

Observação: Corrente máxima no borne de entrada de 10 A / 265 Vac.

IDT - 720 / CIDT - 721

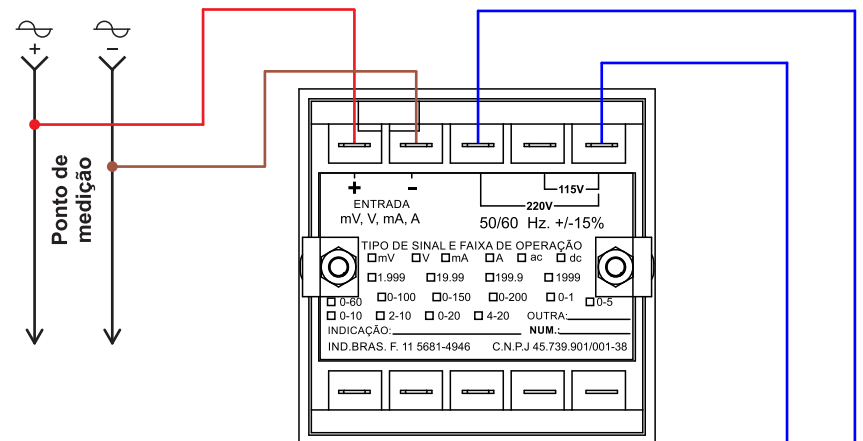

Observação: Corrente máxima no borne de entrada de 10 A / 265 Vac.

FASE A
FASE B

Voltímetro CIDT



Neste exemplo o Voltímetro será utilizado para a sinalização da tensão em um painel elétrico conforme a logica abaixo:

1 - A lâmpada amarela acenderá quando a tensão for menor que 198 Vac (P1).

2 - A lâmpada verde acenderá quando a tensão estiver na faixa entre P1 e P2 ou seja quando a tensão for igual ou maior que 198Vac (P1) e menor que 242Vac (P2).

3 - A lâmpada vermelha e o alarme serão acionados quando a tensão estiver maior ou igual a 242Vac (P2).

O Voltímetro utilizado é o modelo CIDT - 36CA/ 2 com 3 e 1/2 dígitos, 2 relés

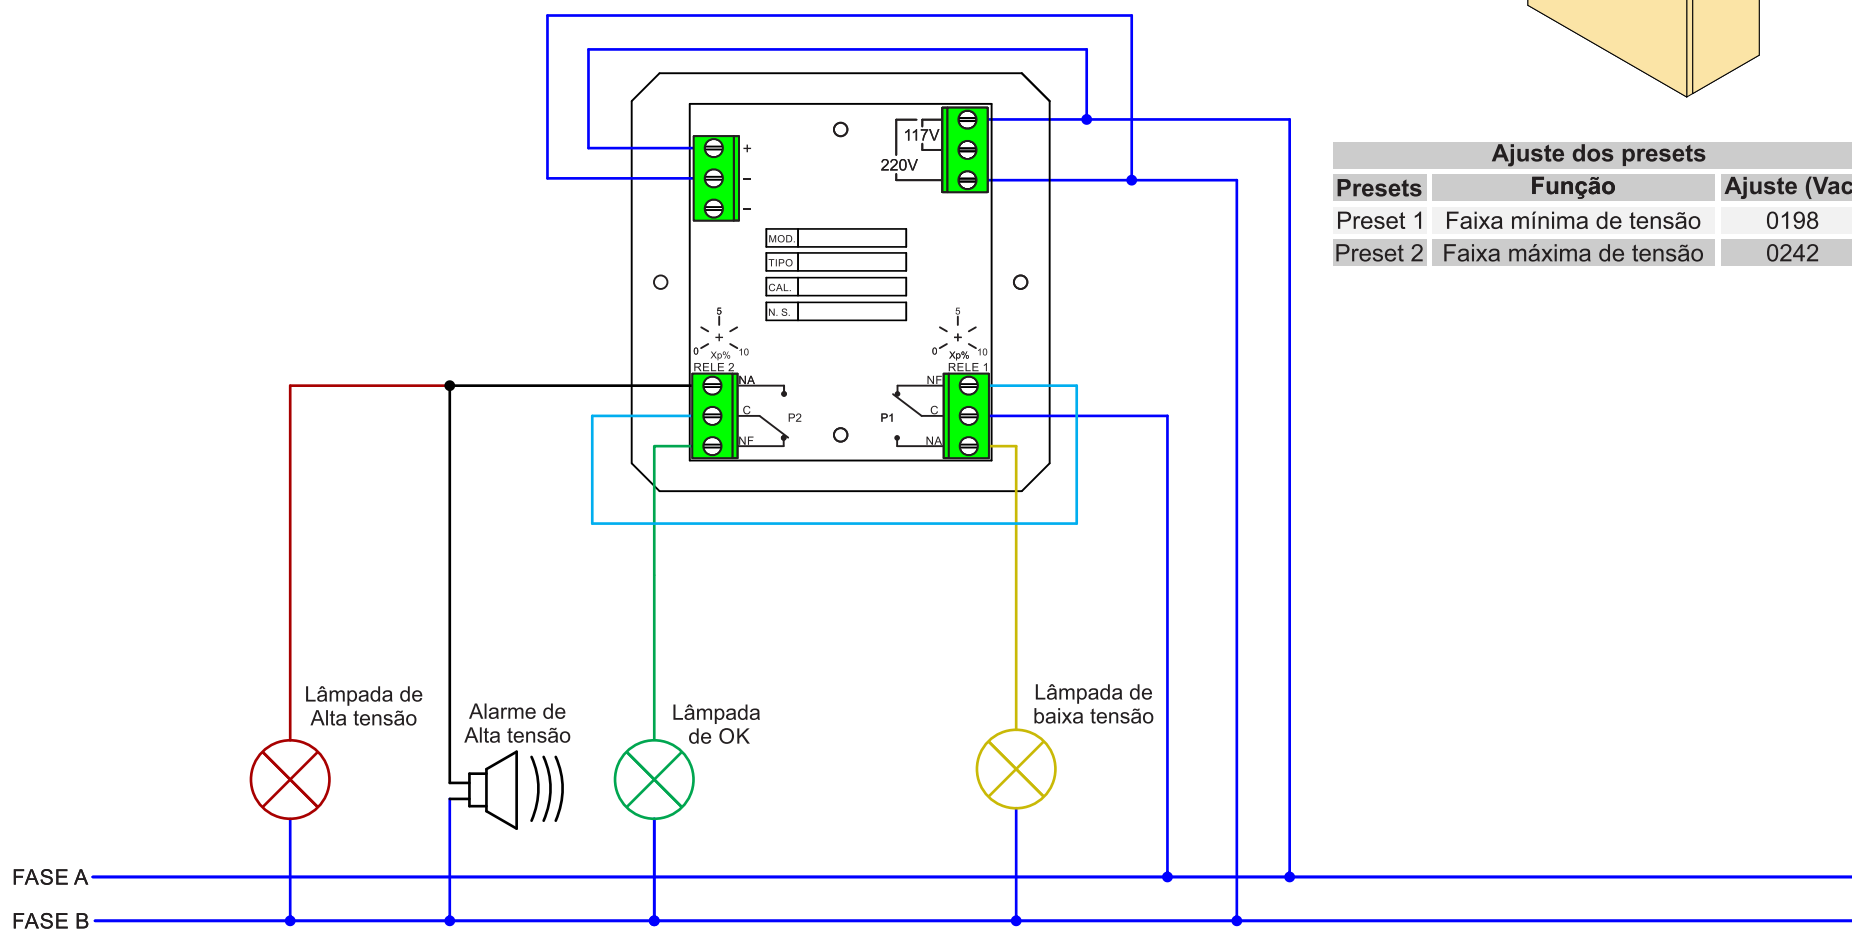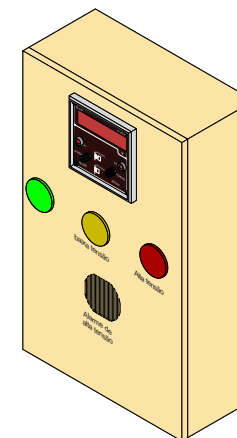

Voltímetro CIDT-721

Neste exemplo o Voltímetro será utilizado para a sinalização da tensão em um painel elétrico conforme a logica abaixo:

- 1 - A lâmpada verde acenderá quando a tensão for menor que 242 Vac.
- 2 - A lâmpada vermelha acenderá quando a tensão for igual ou maior que 242 Vac (P1).

O Voltímetro utilizado é o modelo CIDT - 721-35CA/ 3 e 1/2 dígitos, 1 relés

